
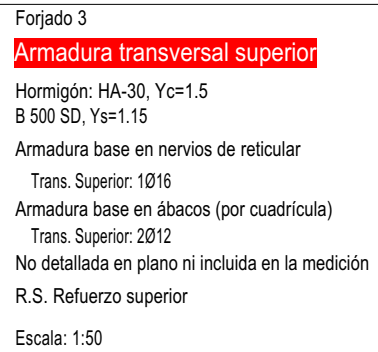


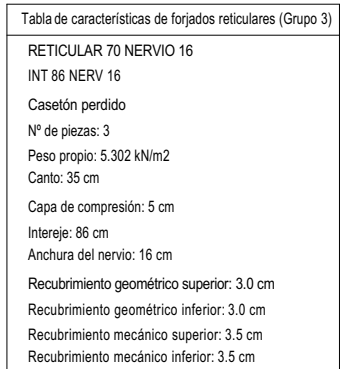





CARACTERÍSTICAS DEL ACERO				COEFICIENTES (ANEXO 10-7.2.2.4)	
ACEROS PARA ARMADURAS PASIVAS (EN SECT. 3.2)					
ELEMENTO ESTRUCTURAL	Barra y rollos de acero corrugado		Alambres corrugados y lisos		
	B 500S	Markado CE	B 500T	Markado CE	
TODA LA OBRA					1,00
CIMENTACIÓN Y MUROS					1,15
PILARES					
JACENAS					
LOSAS Y FORJADOS					

En relación con el control del acero para las armaduras pasivas, cuando la conformidad de este disponga de marcado CE se comprobará mediante la verificación documental que los valores declarados en los documentos permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el Anexo 10-7.2.2.4 del Código Estructural.

En el estado en que se los productos no disponen de un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme al art. 18:

- suministros de menos de 300t:
 - División del suministro en lotes de máx. 30 t, tomando dos probetas a ensayar
- suministros iguales o superiores a 300t:
 - Determinación de composición química sobre uno de cada uno de cada cuatro lotes
 - División del suministro en lotes de máx. 30 t, tomando dos probetas a ensayar

(1)	Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos
Ø	Diámetro de la armadura a la que se acople el separador

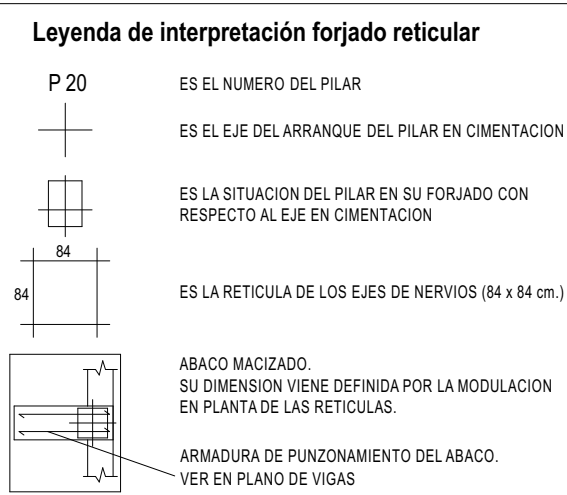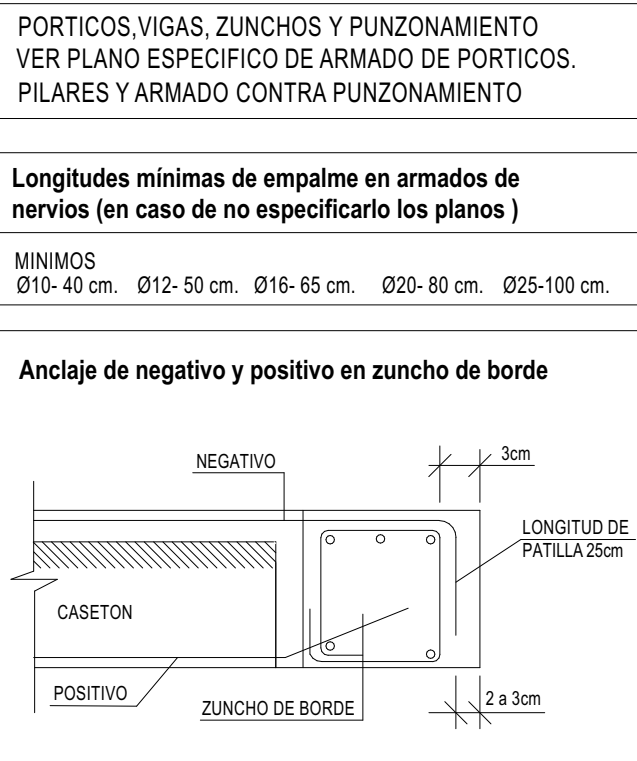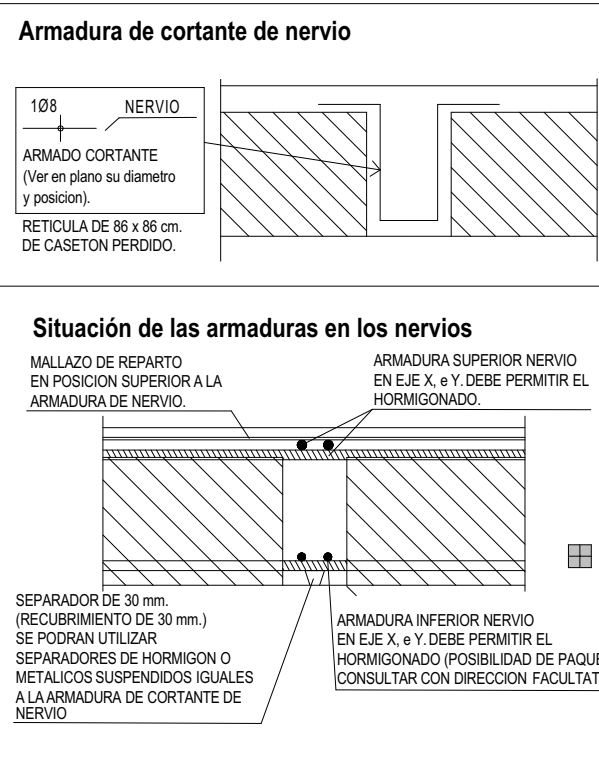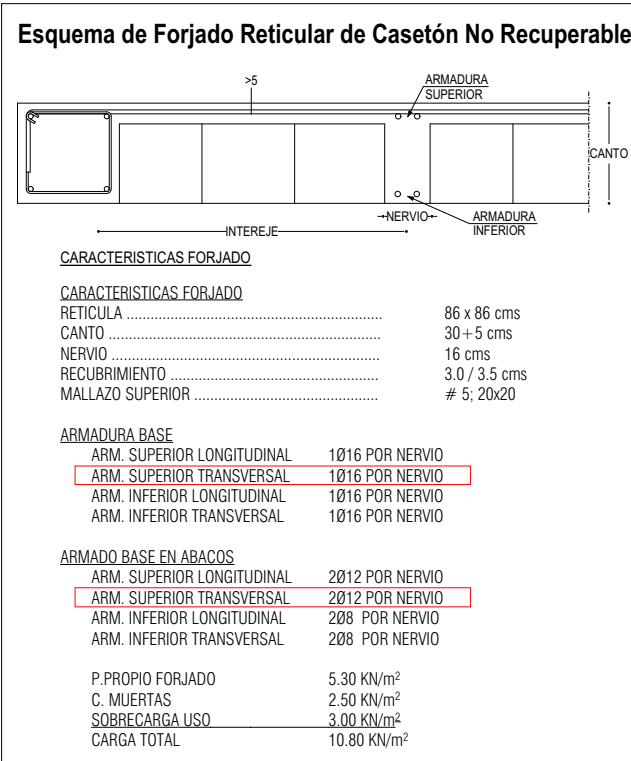


NOTA.

LOS HUECOS DE BAJANTES E INSTALACIONES NO REPRESENTADOS EN ESTE PLANO, Y QUE FUESEN NECESARIOS PARA EL PASO DE LOS CONDUCTOS, SE MATERIALIZARAN EN EL MOMENTO DE LA EJECUCION, EN POSICION Y DIMENSION, Y SE DEBERA INCLUIR EN EL MANTENIMIENTO DEL FORJADO, LAS RESERVAS EN PVC (TUBO ENCAJONADOS (MADERA) O CUALQUIER OTRA QUE FUESE NECESARIA, PARA EVITAR DOMOLICIONES POSTERIORES, SE COLOCAN PREVIAS AL HORMIGONADO.

NOTA.

EL ARMADO TOTAL DE UN FORJADO, ES LA SUPERPOSICION DE LOS ARMADOS SIGUIENTES:

- 1) ARMADO DE VIGAS Y ZUNCHOS. (VER PLANO DESPIECE VIGAS).
- 2) ARMADO DE NERVIOS, REFUERZOS Y CORTANTES.
- 3) ARMADO DE ABACOS Y/O CAPITELES.
- 4) MALLAZO DE REPARTO.

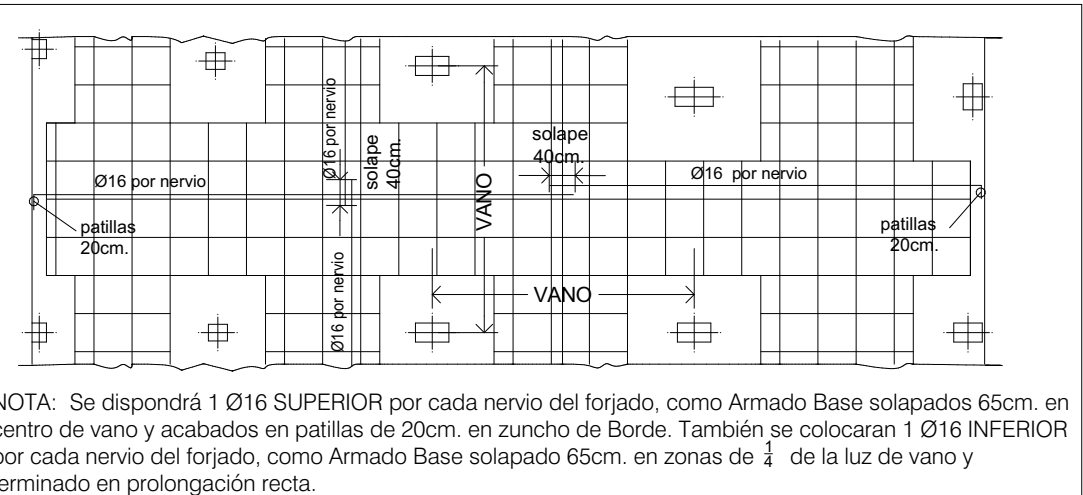

NOTA: Se dispondrá 1 Ø16 SUPERIOR por cada nervio del forjado, como Armado Base solapados 65cm. en centro de vano y acabados en patillas de 20cm. en zuncho de Borde. También se colocaran 1 Ø16 INFERIOR por cada nervio del forjado, como Armado Base solapado 65cm. en zonas de $\frac{1}{4}$ de la luz de vano y terminado en prolongación recta.