

Ver arranques en el despiece de pilares o alzado de muros

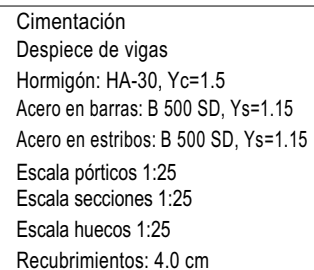


Diagrama de elevación de un muro de cimentación. El diagrama muestra un muro con una base de cimentación y una estructura superior. Las alturas y niveles están indicados en metros (m) y centímetros (cm).

- Nivel superior: (Cota acabado forjado) + 11.50 m
- Altura del forjado: 3.45 m
- Nivel intermedio superior: (Cota acabado forjado) + 8.05 m
- Altura del muro superior: 4.05 m
- Nivel intermedio inferior: (Cota acabado forjado) + 4.00 m
- Altura del muro inferior: 4.15 m
- Nivel inferior: (Cota pavimento acabado) + 0.05 m
- Nivel de pavimento exterior: (Cota pavimento exterior) + 0.00 m
- Profundidad de cimentación: -0.65 m

CIMENTACIÓN

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS CODIGO ESTRUCTURAL

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE TODA LA OBRA

TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO	0,90 Kg/cm ²
-------------------------------	-------------------------

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN

(1)	Para piezas hormigonadas contra el terreno, recubrimiento min 70mm (Art. 44.2.1)
(2)	En obras de edificación, para pilares, forjados y vigas se utilizará horm. consistencia fluida(F) salvo justificación en contra (Art. 33.5)

CARACTERÍSTICAS DEL ACERO

En relación con el control del acero pasas las armaduras pasivas, cuando la conformidad de este disponga de marcado CE se comprobará mediante la verificación documental que los valores declarados en los documentos permitían deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34 de Código Estructural

En los casos en los que los productos no dispongan de un distintivo de calidad oficialmente reconocido conforma al art. 18:

- -suministros de menos de 300t:
 - División del suministro en lotes de max 30 t, tomando dos probetas a ensayar
- -suministros iguales o superiores a 300t:
 - Determinación de composición química sobre uno de cada uno de cada cuatro lotes
 - División del suministro en lotes de max 30 t, tomando dos probetas a ensayar

DISPOSICION DE SEPARADORES (Art. 49.8.2)

(t)	Se dispondrán, al menos , tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso de los soportes, acoplados a los cercos o estribos
Ø	Diámetro de la armadura a la que se acople el separador